


## แผนที่คาดการณ์ปริมาณคลอรีน (รสชาติน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 25 มกราคม 2563

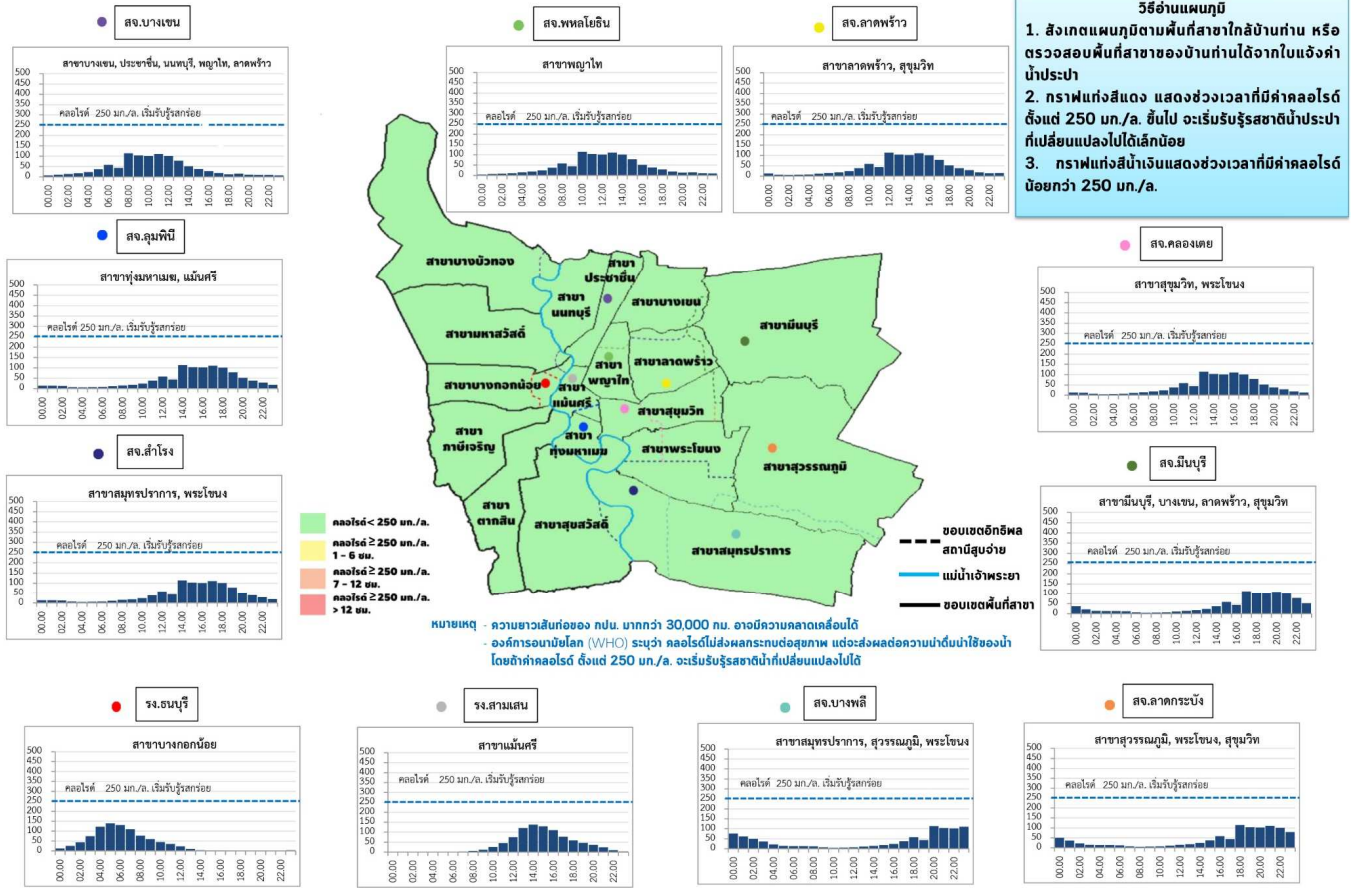

จัดทำวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. | ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง

ภาพรวมน้ำประปาวัดนี้ (25 มกราคม 2563) น้ำประปาரசชาติปกติ แนะนำรองไว้บริโภค

- ✓ ค่าคลอรีน น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- ✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
- ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
- ✓ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภคตลอดทั้งวัน

(ค่าคลอรีน ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017