


## แผนที่คาดการณ์ปริมาณคลอไรด์ (รสน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 29 มกราคม 2563

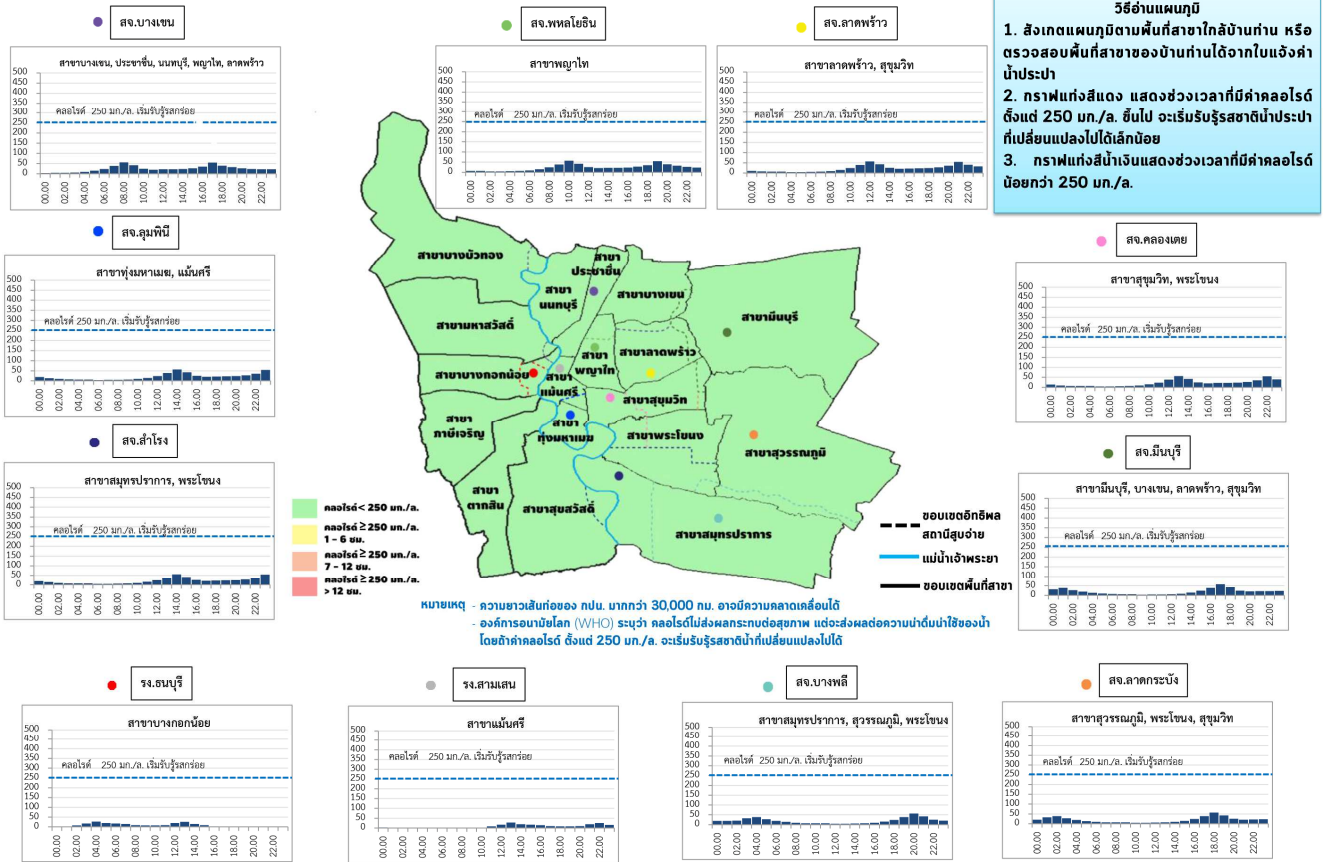

ถึงกำหนดวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. | ถ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง

ภาพรวมน้ำประปาดังนี้ (29 มกราคม 2563)

น้ำประปาประชาติปกติ และสำรองไว้บริโภคตลอดทั้งวัน

- ✓ ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- ✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
- ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติ
- ✓ แนะนำประชาชน ตำรองน้ำไว้บริโภค

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อรสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017