


แผนติดตามปริมาณคลอไรด์ (รสชาติน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 28 มกราคม 2563

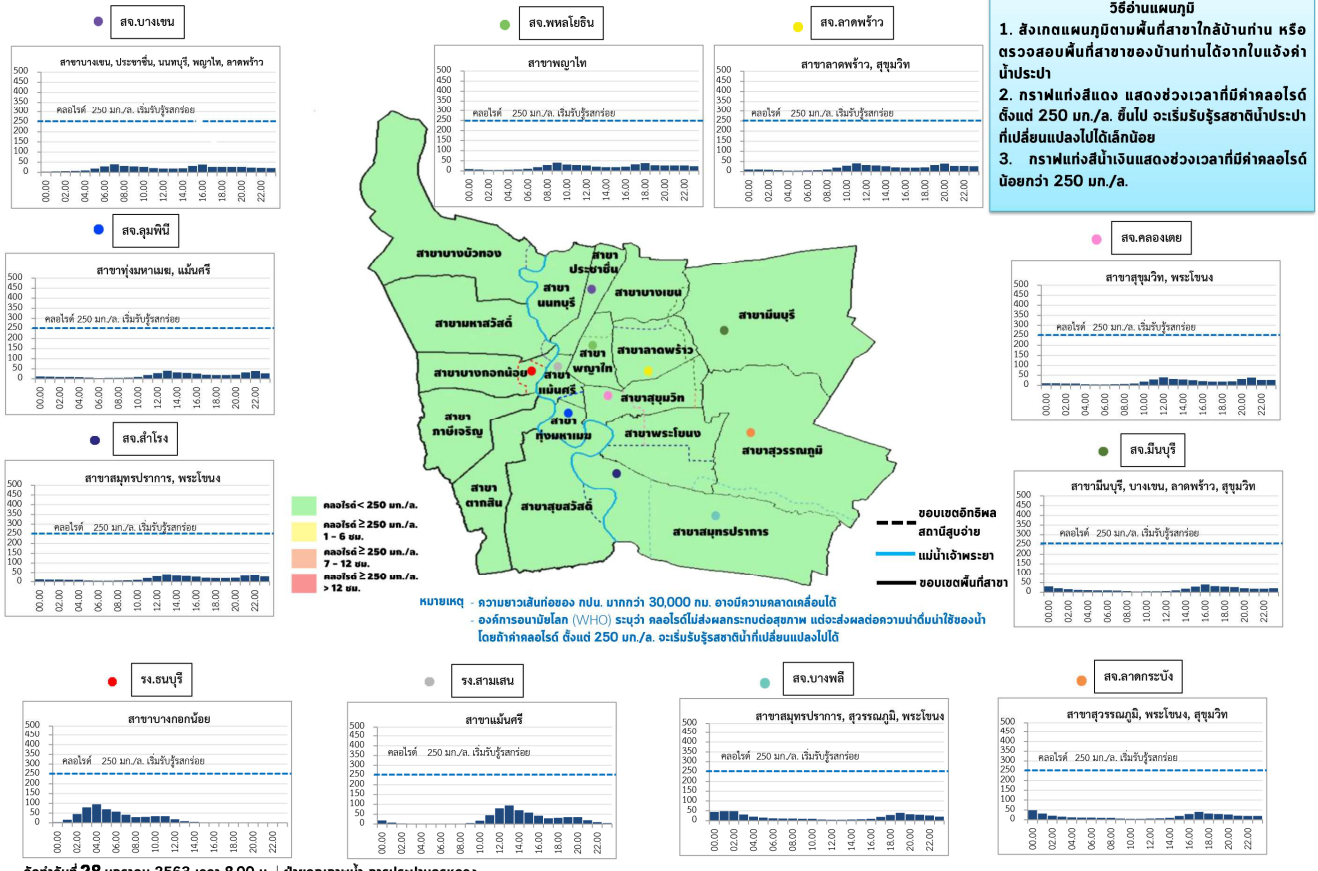

ภาพรวมน้ำประปาววันนี้ (28 มกราคม 2563)

น้ำประปารสชาติปกติ และสำรองไว้บริโภคตลอดทั้งวัน

✓ ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร

✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้รับรสชาติ ✓ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อการใช้รับรสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017