


แผนที่คาดการณ์ปริมาณคลอรีน (รสชาติน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

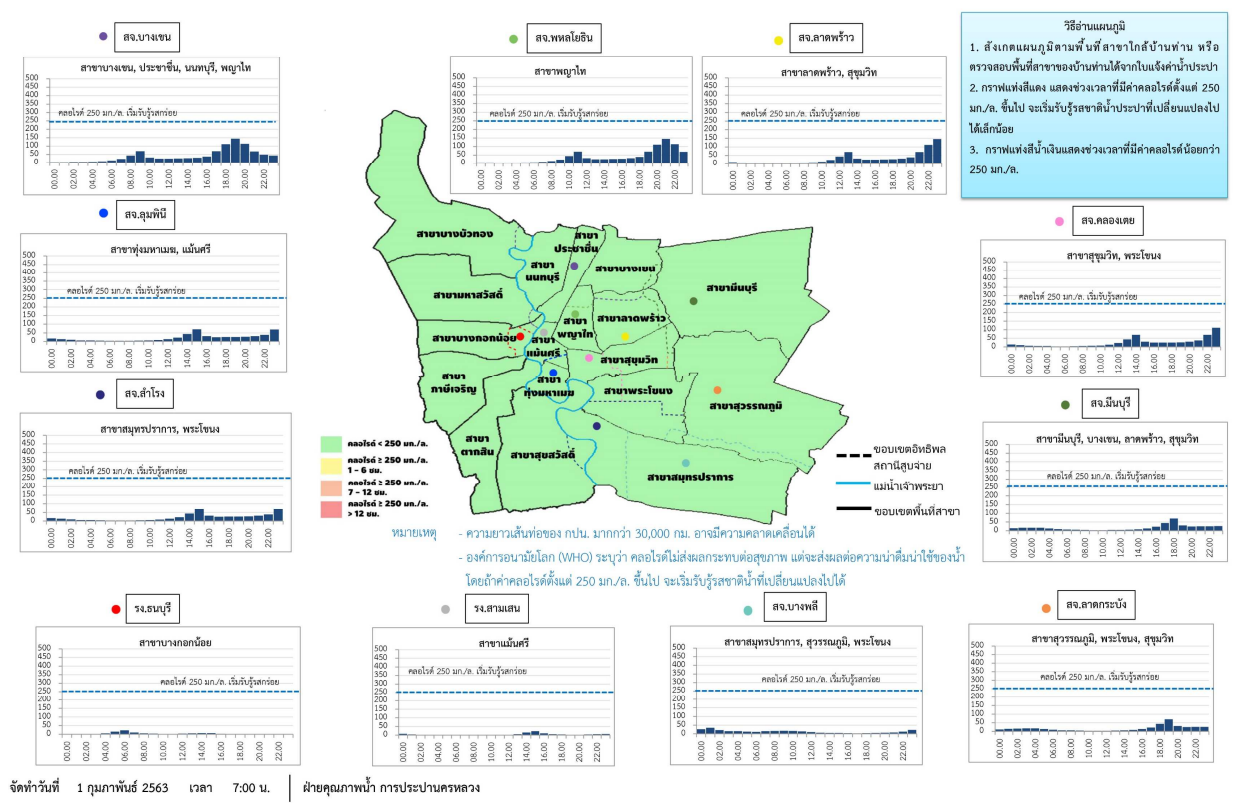

ภาพรวมน้ำประปาวัดนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2563)

น้ำประปารสชาติปกติ แนะนำรอกไว้บริโภคตลอดทั้งวัน

✓ ค่าคลอรีน น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร

✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อกรรับรสน้ำ ✓ แนะนำประชาชน รอกน้ำไว้บริโภค

(ค่าคลอรีน ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อกรรับรสน้ำ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)